


BOD NAPOJENIA
NAVŘTAVACÍ PÁS DN100/DN80

BOD NAPOJENIA

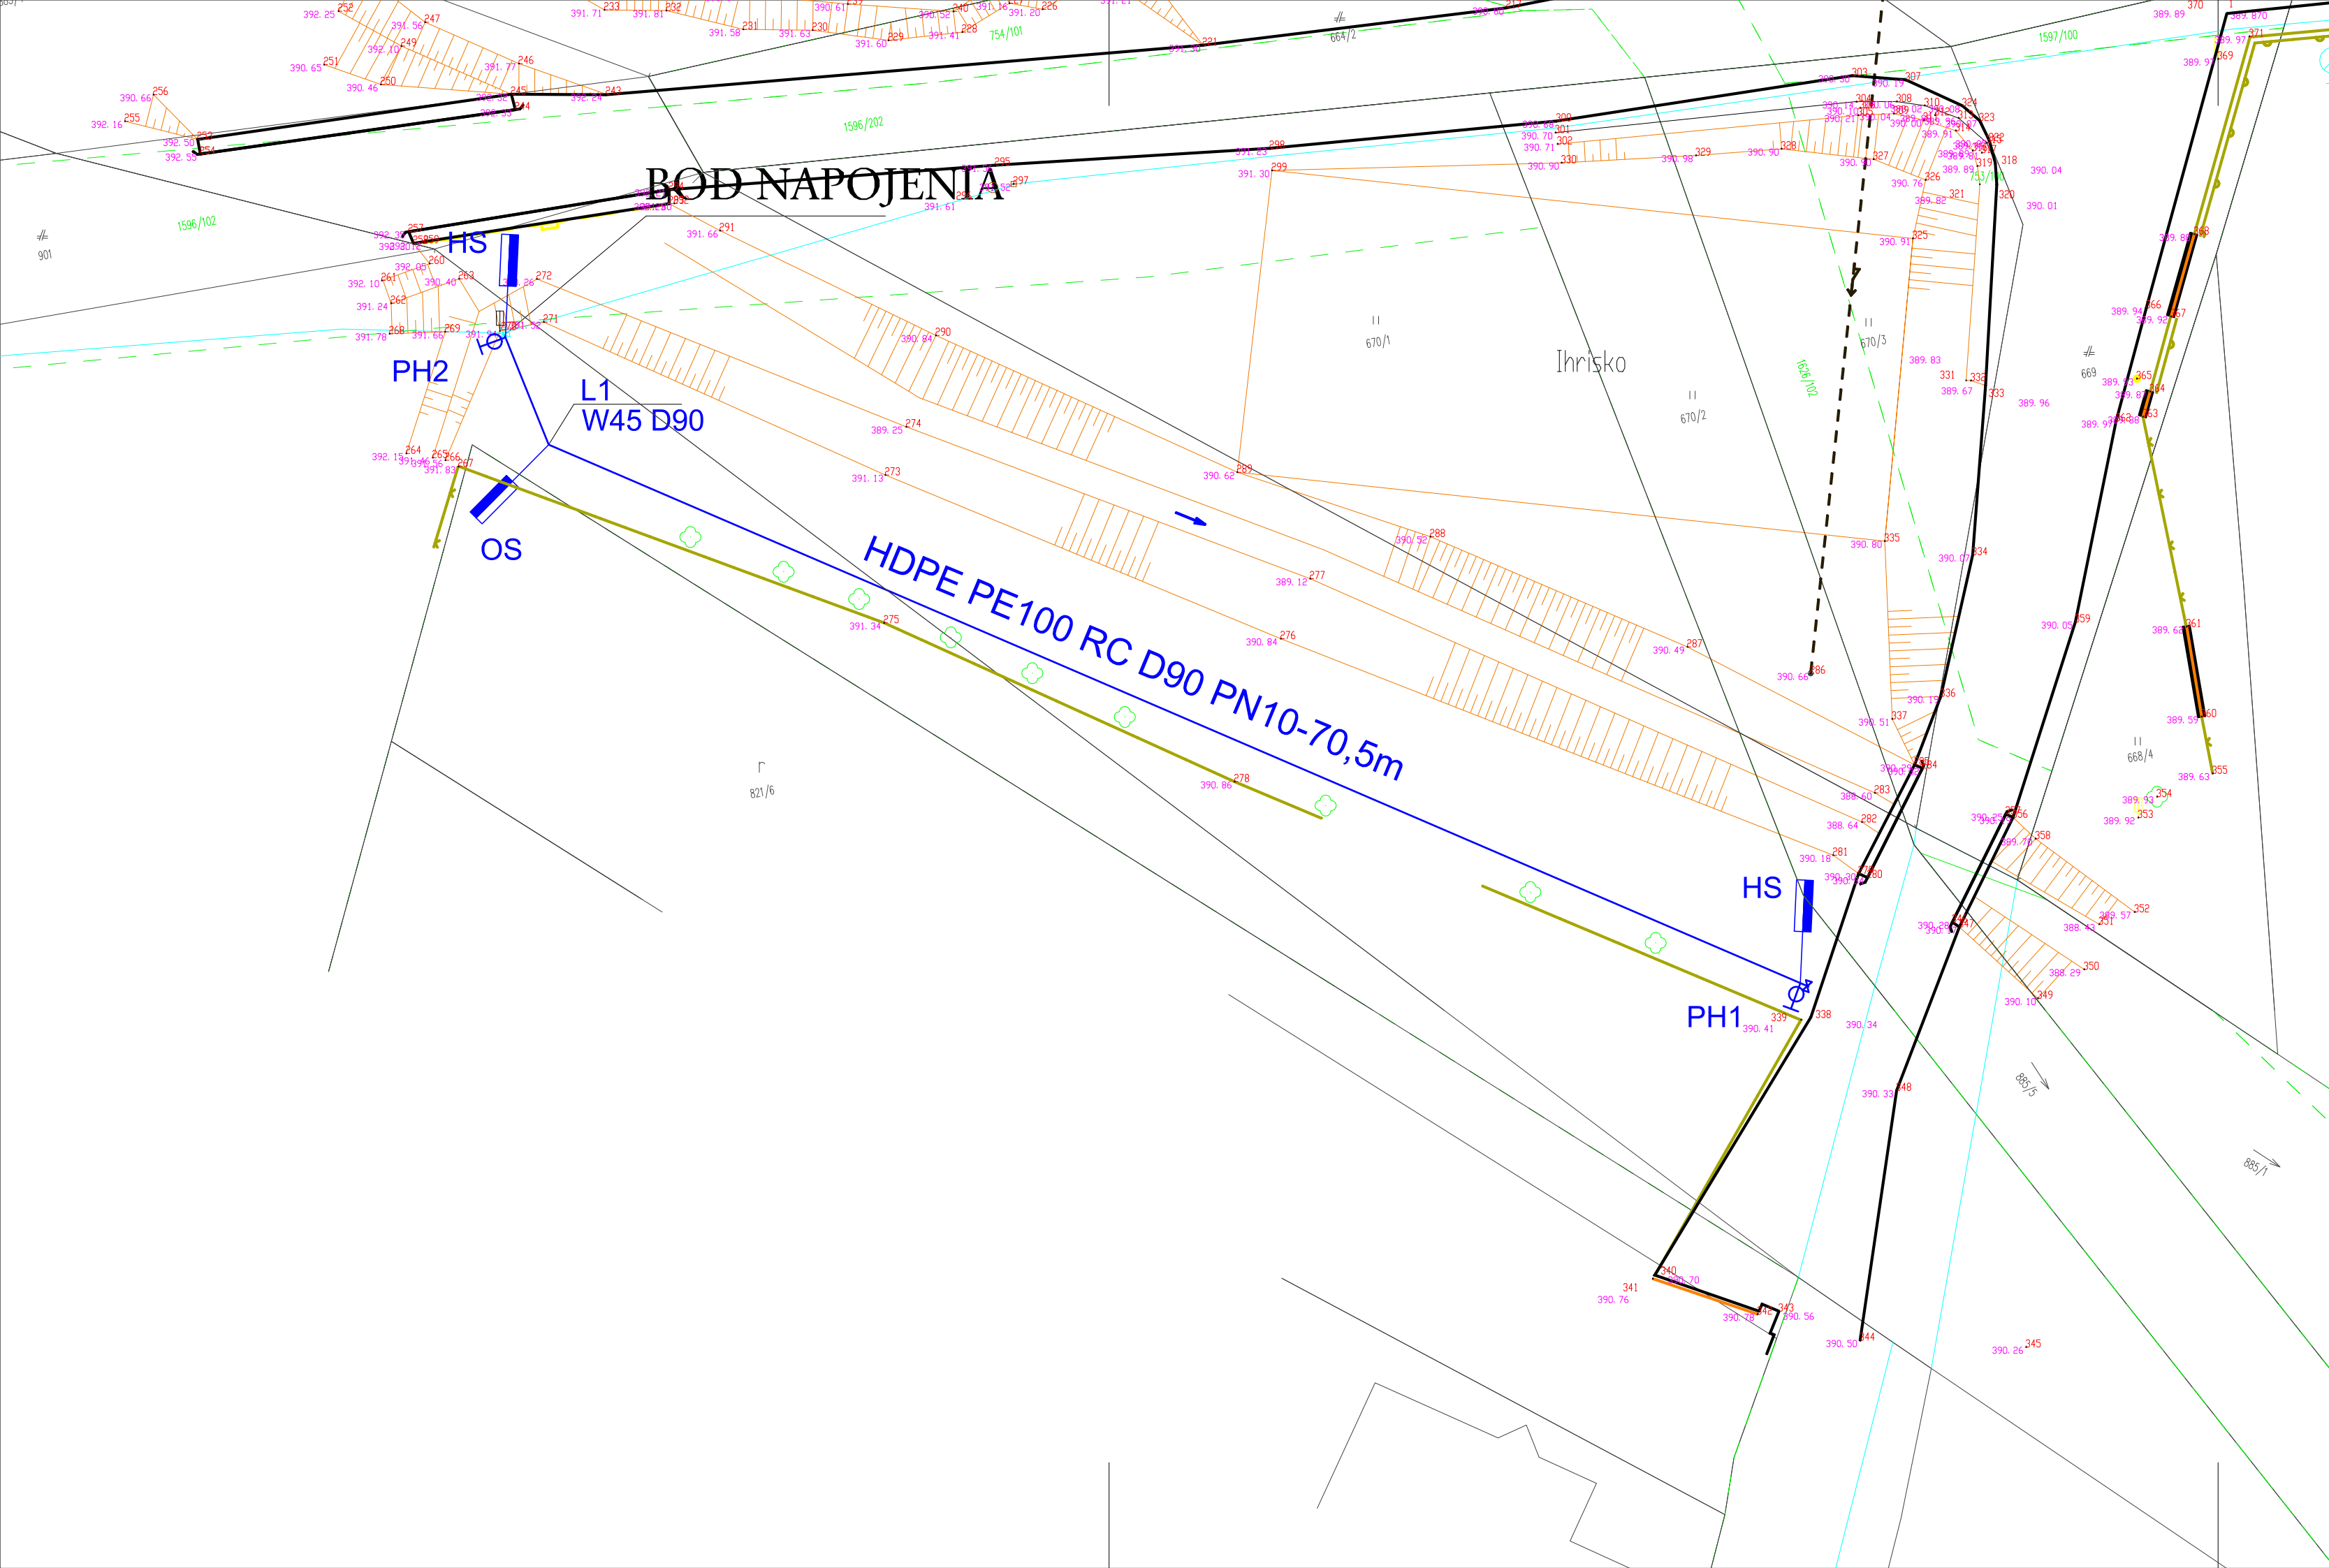

LEGENDA:

- JESTVUJÚCI VODOVOD
- NAVRHOVANÝ VODOVOD

POZNÁMKA

PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ VYZNAČIŤ TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU. PRI PREVÁDZKOVANÍ PRÁC JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO K ICH PORUŠENIU. PRI PRÁCI JE NUTNÉ DODRŽAŤ STN 73 6005 A STN 75 5402. KRÍŽOVANIE A SÚBEH VODOVODNÉHO POTRUBIA S OSTATNÝMI PODZEMNÝMI VEDENIAM I MUSIA VYHOVOVAT STN 73 6005, PRÍPADNE INÝM PREDPISOM.

PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:		TECHN. KONTROLA:		KOORDINÁCIA:		Ing. Slavomír Hankovský, AI 6002*14 Rokytov 43 086 01 Rokytov gsm: +421 903 621 542 e-mail:slavomir.hankovsky@gmail.com	
ING. M. BENKA-GOČ		ING. S. HANKOVSKÝ		ING. S. HANKOVSKÝ					
STAVEBNÍK:		Obec Bartošovce, Obecný úrad Bartošovce 148, 086 42 Hertník						FORMÁT:	3 x A4
MIESTO STAVBY:		Bartošovce, okres BARDEJOV EKN 751, EKN1597/101, EKN 758/113						DÁTUM:	2/2020
STAVBA:	ROZŠÍRENIE OBECNÉHO VODOVODU V OBCI BARTOŠOVCE-PODSTAVENEC							STUPEŇ:	STAVEBNÉ POVOLENIE
SO,PS:								PARE:	Č. VÝKRESU:
OBSAH:	SITUÁCIA "VETVA V1" M 1:250							002	